焼却施設に係る公表事項（排ガスの測定結果）④

株式会社オガワエコノス　本山工場

平成27年11月30日設置

令和6年12月26日現在

	項目	排ガス採取位置	採取年月日	結果取得日	測定結果	単位	規制値	測定頻度	測定者
令和6年度	ダイオキシン類	焼却炉煙突	2024/06/13	2024/07/23	0.65	ng-TEQ/m3N	5	年1回	JFE西日本ジーエス株式会社
	ばいじん	焼却炉煙突	2024/06/14	2024/07/23	ND	mg/m3N	3	年2回（1/2）	JFE西日本ジーエス株式会社
	硫黄酸化物	焼却炉煙突	2024/06/14	2024/07/23	ND	mg/m3N	83	年2回（1/2）	JFE西日本ジーエス株式会社
	塩化水素	焼却炉煙突	2024/06/14	2024/07/23	6.8	mg/m3N	30	年2回（1/2）	JFE西日本ジーエス株式会社
	窒素酸化物	焼却炉煙突	2024/06/14	2024/07/23	67	ppm	0	年2回（1/2）	JFE西日本ジーエス株式会社
	ばいじん	焼却炉煙突				g/m3N	3	年2回（2/2）	JFE西日本ジーエス株式会社
	硫黄酸化物	焼却炉煙突				m3N/h	177	年2回（2/2）	JFE西日本ジーエス株式会社
	塩化水素	焼却炉煙突				mg/m3N	12	年2回（2/2）	JFE西日本ジーエス株式会社
	窒素酸化物	焼却炉煙突				ppm	0	年2回（2/2）	JFE西日本ジーエス株式会社
令和5年度	項目	排ガス採取位置	採取年月日	結果取得日	測定結果	単位	1	測定頻度	測定者
	ダイオキシン類	焼却炉煙突	2023/06/12	2023/07/07	0.29	ng-TEQ/m3N	5	年1回	JFE西日本ジーエス株式会社
	ばいじん	焼却炉煙突	2023/06/07	2023/06/12	ND	mg/m3N	0	年2回（1/2）	JFE西日本ジーエス株式会社
	硫黄酸化物	焼却炉煙突	2023/06/07	2023/06/12	ND	mg/m3N	11	年2回（1/2）	JFE西日本ジーエス株式会社
	塩化水素	焼却炉煙突	2023/06/07	2023/06/12	33	mg/m3N	0	年2回（1/2）	JFE西日本ジーエス株式会社
	窒素酸化物	焼却炉煙突	2023/06/07	2023/06/12	62	ppm	0	年2回（1/2）	JFE西日本ジーエス株式会社
	ばいじん	焼却炉煙突	2023/12/07	2024/01/18	ND	g/m3N	4	年2回（2/2）	JFE西日本ジーエス株式会社
	硫黄酸化物	焼却炉煙突	2023/12/07	2024/01/18	0.0034	m3N/h	10	年2回（2/2）	JFE西日本ジーエス株式会社
	塩化水素	焼却炉煙突	2023/12/07	2024/01/18	10	mg/m3N	27	年2回（2/2）	JFE西日本ジーエス株式会社
	窒素酸化物	焼却炉煙突	2023/12/07	2024/01/18	78	ppm	0	年2回（2/2）	JFE西日本ジーエス株式会社
令和4年度	項目	排ガス採取位置	採取年月日	結果取得日	測定結果	単位	0	測定頻度	測定者
	ダイオキシン類	焼却炉煙突	2022/06/16	2022/07/14	0.63	ng-TEQ/m3N	4	年1回	JFE西日本ジーエス株式会社
	ばいじん	焼却炉煙突	2022/06/15	2022/06/21	ND	g/m3N	0	年2回（1/2）	JFE西日本ジーエス株式会社
	硫黄酸化物	焼却炉煙突	2022/06/15	2022/06/21	ND	m3N/h	17.5（K値）	年2回（1/2）	JFE西日本ジーエス株式会社
	塩化水素	焼却炉煙突	2022/06/15	2022/06/21	24	mg/m3N	700	年2回（1/2）	JFE西日本ジーエス株式会社
	窒素酸化物	焼却炉煙突	2022/06/15	2022/06/21	85	ppm	250	年2回（1/2）	JFE西日本ジーエス株式会社
	ばいじん	焼却炉煙突	2022/12/08	2023/01/11	ND	g/m3N	0.15	年2回（2/2）	JFE西日本ジーエス株式会社
	硫黄酸化物	焼却炉煙突	2022/12/08	2023/01/11	ND	m3N/h	17.5（K値）	年2回（2/2）	JFE西日本ジーエス株式会社
	塩化水素	焼却炉煙突	2022/12/08	2023/01/11	30	mg/m3N	700	年2回（2/2）	JFE西日本ジーエス株式会社
	窒素酸化物	焼却炉煙突	2022/12/08	2023/01/11	75	ppm	250	年2回（2/2）	JFE西日本ジーエス株式会社
令和3年度	項目	排ガス採取位置	採取年月日	結果取得日	測定結果	単位	規制値	測定頻度	測定者
	ダイオキシン類	焼却炉煙突	2021/06/14	2021/07/09	0.3	ng-TEQ/m3N	5	年1回	JFE西日本ジーエス株式会社
	ばいじん	焼却炉煙突	2021/06/08	2021/06/14	ND	g/m3N	0.15	年2回（1/2）	JFE西日本ジーエス株式会社
	硫黄酸化物	焼却炉煙突	2021/06/08	2021/06/14	0.0069	m3N/h	17.5（K値）	年2回（1/2）	JFE西日本ジーエス株式会社
	塩化水素	焼却炉煙突	2021/06/08	2021/06/14	33	mg/m3N	700	年2回（1/2）	JFE西日本ジーエス株式会社
	窒素酸化物	焼却炉煙突	2021/06/08	2021/06/14	53	ppm	250	年2回（1/2）	JFE西日本ジーエス株式会社
	ばいじん	焼却炉煙突	2021/12/02	2022/01/17	ND	g/m3N	0.15	年2回（2/2）	JFE西日本ジーエス株式会社
	硫黄酸化物	焼却炉煙突	2021/12/02	2022/01/17	0.0086	m3N/h	17.5（K値）	年2回（2/2）	JFE西日本ジーエス株式会社
	塩化水素	焼却炉煙突	2021/12/02	2022/01/17	62	mg/m3N	700	年2回（2/2）	JFE西日本ジーエス株式会社
	窒素酸化物	焼却炉煙突	2021/12/02	2022/01/17	78	ppm	250	年2回（2/2）	JFE西日本ジーエス株式会社

焼却施設に係る公表事項（排ガスの測定結果）④

株式会社オガワエコノス　本山工場

平成27年11月30日設置
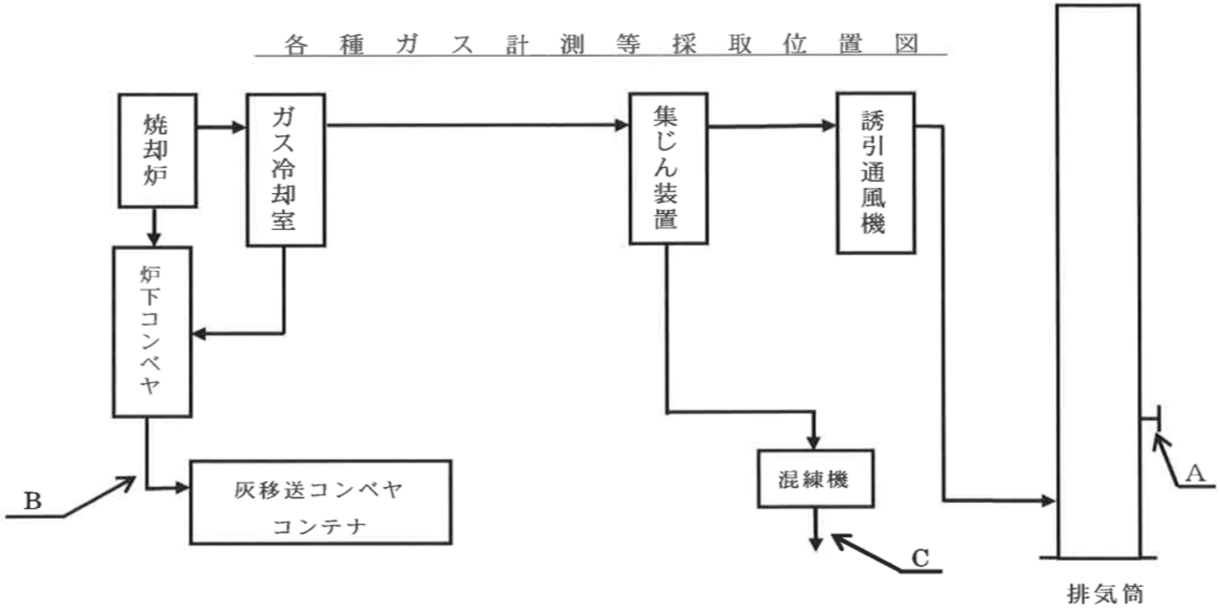
令和6年12月26日現在